

Ложарка Акт

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского
городского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Кировград, ул. Фадеева, 31
(место составления акта)

11 августа 2020 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 111

По адресу/адресам: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору от «09» июля 2020 г. № 111
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«07» августа 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 день/2 ч. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногородов Сергей Геннадьевич 09.07.2020 года в 10 ч. 19 мин. В распоряжении имеется соответствующая отметка.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее проверку: старший инспектор Отдела надзорной деятельности 1 профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Лизогуб Ксения Александровна

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций – называются фамилии, имена, отчества, (последнее – если имеется) должности экспертов /или/ наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногоров Сергей Геннальевич

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1
2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.
4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20
5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61
6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении нарушений № 111/1/40 от 11.08.2020 г.,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении места и времени рассмотрения административного дела

«11» августа 2020 г.

г. Кировград

(место рассмотрения: город, село, район)

Я. государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Лизогуб Ксения Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы и протоколы об административном правонарушении №138 от « 11 » августа 2020 г. в отношении юридического лица:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа

2. Юридический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69

3. Фактический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69. Банковские реквизиты юридического лица: Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа ИНН 6621008211, ОГРН 1026601327037

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Колногорон Сергей Геннадьевич, является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа на основании приказа о приеме работника на работу от 03.07.2020 г. № 149-к

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: _____

УСТАНОВИЛ:

07 августа 2020 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа осуществляющего свою деятельность по адресу Свердловская область, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69, учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, нарушил Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1

2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.

4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20

5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61

6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.4. Кодекса Российской

(указываются номера статей (дополнит. 29.4. ч. 1. п. 1; 25.5.

Федерации об административных правонарушениях,

или 30.6. ч. 2. п. 4) и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся определения)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа назначить к рассмотрению на «12» августа 2020 г. в «11» ч. «00» м.п., по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8 в, в кабинете заместителя начальника ОНД и ПР Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Даурова М.А.

(наименование организации)

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа: Колногороду С.Г.

Для рассмотрения административного дела по существу Вам необходимо предоставить:

1. Документ удостоверяющий личность.
2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, действующую на момент рассмотрения административного дела.
3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица, действующий на момент рассмотрения административного дела.

В случае участия в рассмотрении административного дела защитника, оформленную надлежащим образом доверенность, выданную законным представителем юридического лица.

К участию в производстве по делу об административном правонарушении допускаются лица, действующие на основании доверенности, выданной на участие в конкретном административном деле.

Наличие общей доверенности на представление интересов лица без указания на полномочия по участию в конкретном административном деле не допускается.

В случае неявки в указанный срок, административное дело будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Подпись лица, вынесшего определение



К.А. Лизогуб

(расшифровка подписи)

Копию определения получил



(подпись)

Колногород С.Г.

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание об устранении нарушений № 111/1/40

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа в лице директора Колногорова Сергея Геннадьевича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 111 от «09» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. «07» августа 2020 года проведена проверка ст. инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Лизогуб К.А. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа расположенного по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногоровым Сергеем Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	-Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует аварийное освещение в здании школы.	СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1	01.08.2021	
2.	В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2020	
3.	Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – тре-	п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.	01.08.2021	

	бустся замена.			
4	На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.10.2020	
5	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.08.2021	
6	В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«11» августа 2020 г.


 Лизогуб К.А. (подпись)
 директор Колногоров С.Г.
 (должность, фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен:

 (подпись)
 «11» августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)
 «11» августа 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № 138
об административном правонарушении

«11» августа 2020 г.

г. Кировград

(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Лизогуб Ксения Александровна

(должность фамилия инициалы лица надзорного органа, составившего протокол)

руководствуясь 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа

2. Юридический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69

3. Фактический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69. Банковские реквизиты юридического лица: Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа ИНН 6621008211, ОГРН 1026601327037

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Колногоров Сергей Геннадьевич, является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа на основании приказа о приеме работника на работу от 03.07.2020 г. № 149-к

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Нет

УСТАНОВИЛ:

07 августа 2020 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа осуществляющего свою деятельность по адресу Свердловская область, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69, учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, нарушил Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1
2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.
4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20
5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61
6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица: Колногороду Сергею Геннадьевичу

(Ф.И.О.)

разъяснены его права и обязанности:

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

- ст. 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

- ст. 25.5. КоАП РФ «Защитник и представитель»

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайств и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

- ст. 2.10. Административная ответственность юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V КоАП РФ не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившееся юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

11.08.2020

(дата)

(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям:

1.

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу: _____

2.

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6

(указываются статьи)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Потерпевшим:

1.

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу: _____

2.

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу: _____

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2

(указываются статьи)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено административное дело по содержанию протокола: _____

(в случае отказа от дачи объяснения (подписания протокола), делается соответствующая запись лицом, составившим протокол)

(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения, необходимые для решения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звания доставившего, куда доставлен в т.д.)

К протоколу прилагается:

1.

(перечень прилагаемых документов и вещей)

2.

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Протокол направлен

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Ваше административное дело будет рассматриваться в ОНД и ПР Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, о времени и месте рассмотрения административного дела будет сообщено дополнительно.

11.08.2020

(дата)

Копию протокола получил (а)

11.08.2020

(дата)

(подпись законного представителя юридического лица)

(подпись законного представителя юридического лица)

Лизогуб К.А.

Подпись лица составившего протокол:

(Ф.И.О. лица, составившего протокол)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения административного дела

«11» августа 2020 г.

г. Кировград

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Лизогуб Ксения Александровна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы и протоколы об административном правонарушении №138 от « 11 » августа 2020 г. в отношении юридического лица:

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа

2. Юридический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69

3. Фактический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69. Банковские реквизиты юридического лица: Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа ИНН 6621008211, ОГРН 1026601327037

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Колногоров Сергей Геннадьевич, является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа на основании приказа о приеме работника на работу от 03.07.2020 г. № 149-к

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: _____

УСТАНОВИЛ:

07 августа 2020 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа осуществляющего свою деятельность по адресу Свердловская область, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69, учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, нарушил Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1

2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009

3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.

4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20

5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61

6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской



Федерации об административных правонарушениях,

или 30.6. ч. 2. п. 4) и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа назначить к рассмотрению на «12» августа 2020 г. в «11» ч. «00» мин, по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8 а, в кабинете заместитель начальника ОНД и ПР Невьянского городского округа, городского округа Верх-Иейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Даурова М.А.

(наименование организации)

2. О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа: Колногороду С.Г.

Для рассмотрения административного дела по существу Вам необходимо предоставить:

1. Документ удостоверяющий личность.
2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, действующую на момент рассмотрения административного дела.
3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица, действующий на момент рассмотрения административного дела.

В случае участия в рассмотрении административного дела защитника, оформленную надлежащим образом доверенность, выданную законным представителем юридического лица.

К участию в производстве по делу об административном правонарушении допускаются лица, действующие на основании доверенности, выданной на участие в конкретном административном деле.

Наличие общей доверенности на представление интересов лица без указания на полномочия по участию в конкретном административном деле не допускается.

В случае неявки в указанный срок, административное дело будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Подпись лица, вынесшего определение

К.А. Лизогуб

(расшифровка подписи)

Копию определения получил

(подпись)

Колногород С.Г.

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица)

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



ПРОТОКОЛ № 138
об административном правонарушении

«11» августа 2020 г.

г. Кировград
(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинск, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору Лизогуб Ксения Александровна
(должность фамилия инициалы лица надзорного органа, составившего протокол)


руководствуясь 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях
(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)
составил настоящий протокол о том, что **юридическое лицо:**

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организаций): Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа
2. Юридический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69
3. Фактический адрес: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69. Банковские реквизиты юридического лица: Муниципальное бюджетного общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа ИНН 6621008211, ОГРН 1026601327037
5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Колногоров Сергей Геннадьевич, является директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа на основании приказа о приеме работника на работу от 03.07.2020 г. № 149-к
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Нет

УСТАНОВИЛ:

07 августа 2020 г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа осуществляющего свою деятельность по адресу Свердловская область, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69, учитывая, что в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, нарушил Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года, а именно:

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1
2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.
4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20
5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61
6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

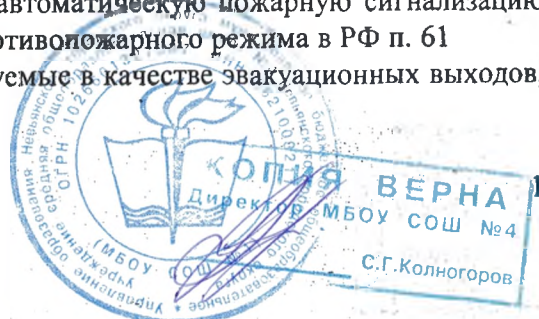

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Законному представителю юридического лица: Колногорову Сергею Геннадьевичу
(Ф И О)

разъяснены его права и обязанности:

- ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным Законом».

- ст. 25.1. КоАП РФ «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

- ст. 25.5. КоАП РФ «Защитник и представитель»

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении. В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

- ст. 2.10. Административная ответственность юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V КоАП РФ не указано, что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3 - 6 настоящей статьи, административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 3.2 КоАП РФ юридическому лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического лица, применяются с учетом положений частей 3 - 6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

11.08.2020

(дата)

(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям:



Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского
городского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области.

г. Кировград, ул. Фадеева, 31
(место составления акта)

11 августа 2020 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 111

По адресу/адресам: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного Государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа, Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору от «09» июля 2020 г. № 111
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» августа 2020 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 день/2 ч. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногоров Сергей Геннадьевич 09.07.2020 года в 10 ч. 19 мин. В распоряжении имеется соответствующая отметка.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо (-а), проводившие проверку: старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Лизогуб Ксения Александровна

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность этого лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций – указывается фамилия, имена, отчества, (последнее – если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногоров Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество, (последнее – если имеется) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствует аварийное освещение в здании школы. СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1
2. В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009
3. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.
4. На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п. 20
5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п. 61
6. В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м. СП 1.13130.2009 п. 4.2.5

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание об устранении нарушений № 111/1/40 от 11.08.2020 г.

С.Г.Колногоров

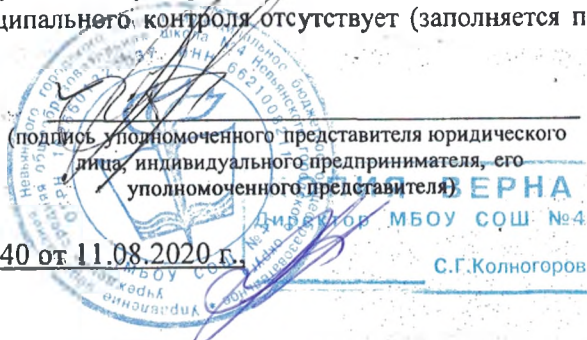

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 111/140

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа в лице директора Колногорова Сергея Геннадьевича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 111 от «09» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. «07» августа 2020 года проведена проверка ст. инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Лизогуб К.А. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа расположенного по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, 69 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 Невьянского городского округа Колногоровым Сергеем Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует аварийное освещение в здании школы.	СНиП II-V.6 пп. «в» п. 4, п. 1	01.08.2021	
2.	В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2020	
3.	Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – тре-	п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.	01.08.2021	



	буется замена.			
4	На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.10.2020	
5	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.08.2021	
6	В здании мастерских дверные проемы, используемые в качестве эвакуационных выходов, имеют высоту менее 1,9 м.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа

городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» августа 2020 г.

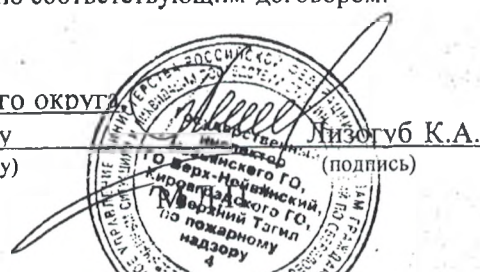

Лизогуб К.А.
(подпись)

С предписанием ознакомлен:

(подпись)

«11» августа 2020 г.

директор Колногоров С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«11» августа 2020 г.

директор Колногоров С.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



2020/10/14

Российская Федерация Свердловская область
Невьянский городской округ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №4
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

Начальнику ОНДиПР
Невьянского городского округа,
Городского округа Верх-Нейвинский,
Кировградского городского округа, городского
округа Верхний Тагил по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы Барахоеву А.В.

ул. Долгих, 69
г. Невьянск, Свердловская область, 624194
телефон: (34356) 2-17-36; факс: (34356) 4-20-09
ИНН: 6621008211 ОКПО: 53375177

№ 207 от «14» октября 2020г.

Ходатайство

Направляем Вам информацию о выполнении предписаний по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 111/1/40 от 07 августа 2020г., по срокам устранения нарушения обязательных требований по пожарной безопасности до 01.10.2020 года.

Ходатайствуем о проведении проверки выполнения данного предписания на основании Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору №111 от 09 июля 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч.30 мин. До 12ч.30мин. 07 августа 2020 года.

Отчет

Выполнения предписания об устранении нарушений № 111/1/40 от 07 августа 2020г., выявленных в ходе плановой проверки сотрудниками ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верхнейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору по срокам устранения нарушения обязательных требований по пожарной безопасности до 01.10.2020года:

№	Вид нарушения	Принятые меры
1	В мастерской для мальчиков пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов п. 13.3.6 СП 5.13130.2009:	данное замечание немедленно устранили
2	На дверях мастерской для мальчиков отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главными 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в РФ п.20:	данное замечание немедленно устранили, заключение по определению категорий помещений и класса зон по пожарной опасности выполнено, таблички установлены
3	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ п.61	замечание немедленно устранили, документацию предоставили 12.08.2020 года

Директор школы

С.Г.Колногоров

Зам.директора по АХЧ Бызова Наталья Николаевна 89126396023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597478

Владелец Колногоров Сергей Геннадьевич

Действителен с 22.02.2023 по 22.02.2024